



2017030686E



检测
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No) : 20171J03068

委托单位: 维护者新材料(厦门)有限公司


Entrusted By

样品名称: 外露型橡胶防水涂料

Sample Name

检验类别: 委托检验

Test Type

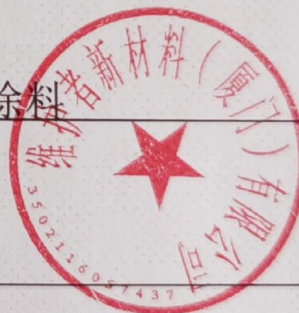

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



A1200237

2017030686E

中心编号: 20171J03068

第1页 共2页

样品名称	外露型橡胶防水涂料	检测类别	委托检验
委托单位	维护者新材料(厦门)有限公司	商标	维护者、PUTOP
生产单位	维护者新材料(厦门)有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2017年03月06日	来样编号
生产日期	2017年01月28日	生产批号
型号规格	样品数量	3KG
检测依据	GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法 GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 JC/T 408-2005 水乳型橡胶沥青防水涂料		
检测项目	固体含量、耐热度、低温柔性、粘结强度、不透水性、标准条件下断裂伸长率		
检测结论	*经检验, 所送检样品全部检验项目的检验结果符合 JC/T 408-2005 水乳型橡胶沥青防水涂料中 L 型的技术指标要求, 所送检样品为合格品。*		
附注:	(此处空白)		



签发日期: 2017年3月25日

批准:

审核:

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

(材料检验)

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检测报告

(Test Report)

中心编号: 20171J02086

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1.	外观	产品经搅拌后应易于混合呈均匀状态, 无结块、凝聚现象。	产品经搅拌后易于混合呈均匀状态, 无结块、凝聚现象。	符合
2.	固体含量	$\geq 45\%$	66%	合格
3.	无处理断裂伸长率	$\geq 600\%$	630%	合格
	拉伸强度	$\geq 1.0\text{Mpa}$	1.5Mpa	
4.	不透水性	0.3MPa, 30min 不透水	0.3MPa, 30min 不透水	符合
5.	耐热性	80°C, 5h	90°C, 涂膜无流淌、滑动、滴落	符合
6.	低温弯折	-15°C, 绕 $\phi 30\text{mm}$ 圆棒	无裂纹、断裂	符合
7.	剥离粘结性	$\geq 0.3\text{Mpa}$	1.37Mpa	合格

备注:
测试环境条件: 温度 26°C, 相对湿度 60%。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024